




## HOTEL SÜD

Stemmerweg 10  
 8054 Graz  
 T +43 316 281860 0  
 F +43 316 281860 50  
[office@hotel-sued.at](mailto:office@hotel-sued.at)  
[www.hotel-sued.com](http://www.hotel-sued.com)

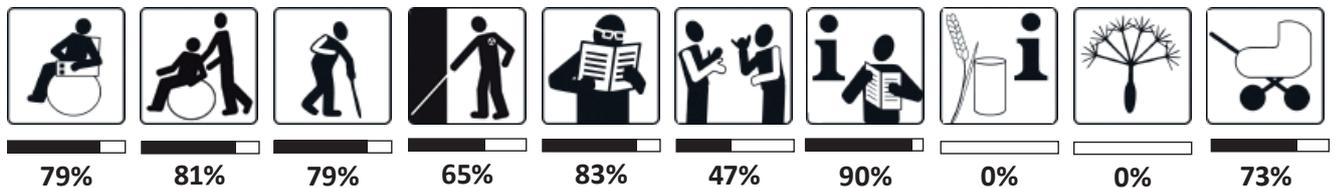

„Das Leben ist zu kurz um schlecht zu wohnen.“ Unter diesem Motto bietet das Hotel Süd in Graz-Straßgang viele Annehmlichkeiten für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen.

Der Hoteleingang ist mittels Rampe (8%) und automatischen Schiebetüren im Eingangsreich gut zugänglich. Parken können Gäste direkt vor dem Hotel oder in der Tiefgarage, welche mittels des hoteleigenen Liftes erreichbar ist.

Seit Kurzem gibt es, 50 m vom ursprünglichen Hotel entfernt, einen Neubau mit einem großzügigem barrierefreien Zimmer mit Bad (Nr. 202/ Küche nicht barrierefrei). Im Gebäude ist ein taktiles Blindenleitsystem vorhanden, das vom Haupteingang zu den Hotelräumlichkeiten führt.

Das Frühstücksbuffet im Hauptgebäude des Hotels ist nicht nur stufenlos zugänglich, sondern wird für Menschen mit Lebensmittelallergien auf Anfrage um individuell bekömmliche Lebensmittel erweitert. Bei Bedarf hilft das Personal selbstverständlich beim Servieren der Speisen und gibt Auskunft über die Inhalte der vielseitigen Frühstücksangebote. Und noch eine gute Nachricht: Hunde sind willkommen!

Ein Internet-Terminal und kostenloses W-LAN in den Zimmern erleichtern den Hotelgästen die Kommunikation. Der Wellnessbereich des Hotels ist aufgrund von 2 Stufen nur eingeschränkt barrierefrei nutzbar.

## ERREICHBARKEIT

### Erreichbarkeit Öffentliche Verkehrsmittel

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:  
<https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at/>

## INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT MOBILITÄTSBEEINTRÄCHTIGUNG

### Parkplatz


- Behindertenparkplatz (beschildert) in der Nähe des barrierefreien Eingangs, nicht überdacht
- Parkplatz auf ebener Fläche, keine farbliche Begrenzung am Boden
- asphaltierter Zugang zum Eingang mit **8% Steigung**
- weiterer Behindertenparkplatz in der hoteleigenen Tiefgarage (mit Beschilderung)
- auf ebener Fläche, Größe laut Norm
- Einfahrtstor öffnet bei der Einfahrt durch Einführen einer Karte bzw. wird bei Anläuten automatisch geöffnet
- Schnur zum Öffnen des Tores bei Ausfahrt in **152 cm Höhe**

### Eingangstür Tiefgarage

- Drehflügeltür, auf beiden Seiten der Tür Anfahrbereich von mind. 150 cm
- Türbreite 100 cm, **Türanschläge 2 cm** (keine zweiseitige Schwelle)
- Höhe Türgriff 105 cm, kein Dreh- oder Muschelgriff
- auf der Öffnungs- und Schließseite neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm
- Tür leicht zu öffnen, leichtgängiger Freilaufschließer
- Anfahrbereich vor und hinter der Tür nach Norm



Parkplatz vor Haupteingang

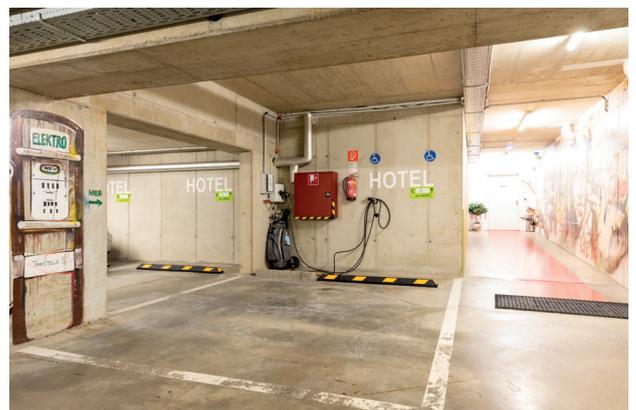


Parkplatz Tiefgarage

## ZUGANG UND EINGANG

- Weg zum Eingang max. 100 m lang, mind. 150 cm breit und stufenlos
- Weg gut berollbar (Asphalt), , durchgängig beleuchtet, nicht überdacht
- Eingang über ansteigenden Weg (**8 % Steigung**) erreichbar, stufenlos, frei von Hindernissen
- barrierefreier Eingang = Haupteingang (überdacht)
- Schmutzfangmatte gut berollbar

### Eingangstür außen

- automatische Schiebetür, aus Glas (**nicht ausreichend markiert**)
- auf beiden Seiten der Tür Wendekreis von mind. 150 cm
- öffnet vorzeitig und schließt zeitverzögert
- lichte Durchgangsbreite 120 cm, schwellenlos

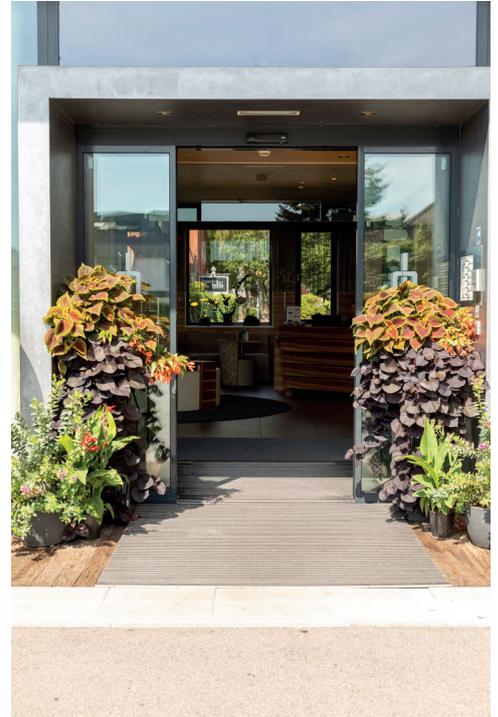

Eingang außen

### Eingangstür innen

- Drehflügeltür (Doppelflügel), auf beiden Seiten Wendekreis von mind. 150 cm
- Türbreite 165 cm, keine Schwellen, keine Hindernisse
- Türgriffe in Normhöhe, kein Dreh- oder Muschelgriff
- auf der Öffnungs- und Schließseite neben dem Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm
- Anfahrbereich vor und hinter der Tür nach Norm
- Tür leicht zu öffnen; steht zumeist offen



Eingang innen

## REZEPTION/EMPFANG

- schwellenlos erreichbar; Höhe Schalter Rezeption 85 cm
- Rezeption **nicht unterfahrbar**, jedoch gibt es einen unterfahrbaren Tisch daneben; Bankomatgerät auf 85 cm Höhe nutzbar
- ausreichend Platz für Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen
- Sitzmöglichkeiten mit stabilen Rücken- und Armlehnen, Sitzflächen zw. 45 – 50 cm hoch



Rezeption

## INNENBEREICH HAUPTGEBÄUDE

- Wege mit Teppichen, **schwer berollbar**
- Wege 140 cm breit, max. 100 m lang, frei von Hindernissen
- bei Durchgängen 90 cm Breite gewährleistet

### Gangtüren:

- Drehflügeltüren aus Glas, Durchgangsbreite 93 cm, schwellenlos
- stehen immer offen

## LIFT HAUPTGEBÄUDE

- eben und stufenlos erreichbar
- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm beim Ein- und Ausstieg **nicht gegeben**: Parkgarage: 190 x 140 cm, EG: 150 x 135 cm
- Türlichte 90 cm
- Türen öffnen und schließen automatisch, Lichtschranke auf max. 100 cm Höhe
- Fahrkorb mind. 110 cm breit und 140 cm tief
- Bedienelemente innen und außen in Normhöhe (85 – 120 cm)
- Handlauf vorhanden, in Normhöhe; **kein Spiegel**
- **gegenüber der Schachttüre gibt es eine abwärtsführende Treppe, Abstand 160 cm**

## STUFEN HAUPTGEBÄUDE

- Tiefe mind. 30 cm, Breite 129 cm; geradläufig
- alle Stufen gleich hoch, 17 cm (Norm max. 16 cm)
- Handlauf **nur rechts, in 96 cm Höhe** (Norm 85 – 90 cm) gut umgreifbar, wird am Ende der Stufen **nicht 30 cm weitergeführt**

## BARRIEREFREIES ZIMMER NR. 51 (HAUPTGEBÄUDE, ERDGESCHOSS)

- mit Verbindungstür zum Nebenzimmer für Assistenz/Begleitung
- Zugang zum Zimmer stufenlos und völlig eben
- Drehflügeltür, leicht zu öffnen
- auf beiden Seiten der Tür **weniger als 120 cm Wendekreis**
- Türbreite 90 cm, kein Türanschlag
- Türdrücker in Normhöhe (zw. 85 und 110 cm)
- auf der Seite des Türgriffs nur außen mind. 50 cm Abstand, **innen weniger als 30 cm**
- Höhe Kartenlesgerät: **111 cm**
- Höhe Bett 50 cm (**nicht unterfahrbar**), auf einer **Seite des Bettes nur 80 cm Platz** (Norm 120 cm)
- Licht und Telefon können vom Bett aus betätigt werden

- Durchgangsbreiten im Zimmer 97 cm (Norm mind. 100 cm)
- Teppichböden gut berollbar
- Höhe Lichtschalter in Normhöhe
- Kleiderhaken und -bügel **in 162 cm Höhe** (Norm 85 – max. 120 cm)
- Wendekreis vor dem Fenster **weniger als 120 cm**
- Höhe Fenstergriff max. 110 cm
- Zugang Terrasse vom Zimmer über **7 cm Schwelle**
- Wendekreis auf der Terrasse: 119 cm



Zimmer 51



Zimmer 51

### **BAD ZIMMER NR. 51**

Wendekreis von 150 cm gegeben

#### Tür

- Schiebetür
- Türbreite 89 cm, keine Schwelle
- auf beiden Seiten der Tür Anfahrbereich von mind. 150 cm
- Türgriff (**Muschelgriff**) in 105 cm Höhe
- auf der Seite des Türgriffs mind. 50 cm Abstand
- Tür leicht zu öffnen

## Dusche

- Duschplatz schwellenlos, Grundfläche **kleiner als 150 x 150 cm bzw. 130 x 180 cm**
- Duschvorhang vorhanden
- lotrechter Haltegriff nur **33 cm Abstand** zur Ecke (Norm 70 – 85 cm), reicht bis zu einer Höhe von mind. 150 cm
- waagrechter Haltegriff in **87 cm Höhe** (Norm 75 – 85 cm), gut umgreifbar
- auf erster Wandseite mind. 50 cm lang, auf der zweiten mind. 90 cm
- höhenverstellbare Schlauchbrause, auf 75 - 150 cm Höhe flexibel einsetzbar
- Duscharmatur als Einhebel, in 114 cm Höhe
- Boden rutschhemmend
- Notglocke im Duschbereich vorhanden **(zu hoch über dem Boden)**



Bad Zimmer 51

## WC

- 140 cm Platz zum Anfahren vor dem WC
- nur **von vorne anfahrbar**, vorne 140 cm Platz zum Anfahren
- Abstand Vorderkante WC zur Rückwand 53 cm (Norm 65 cm)
- **nur ein waagrechter Haltegriff** links, aufklappbar, in Normhöhe, **zu kurz**
- WC in Norm-Höhe (46 cm - 48 cm)
- WC-Papier sitzend erreichbar
- WC-Spülung in Normhöhe (80 – 110 cm), **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- Notglocke **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**

## Waschbecken

- Wendekreis vor dem Waschbecken mind. 150 cm
- Waschbecken unterfahrbar (freie Höhe, Breite und Tiefe Norm)
- Höhe Oberkante Norm
- Unterputzsiphon aus Kunststoff
- Einhebelarmatur
- Spiegel kippbar



Bad Zimmer 51

## Sonstiges

- Bedienhöhe von Ausstattungsgegenständen zw. 85 – 110 cm (außer Föhn)

## FRÜHSTÜCKSRaum

- Zugang über Rampe mit 4 % Steigung
- Drehflügeltür, 90 cm breit, schwellenlos
- nur außen 150 cm Wendekreis, **innen weniger als 120 cm**
- Türdrücker in Normhöhe
- seitlicher Abstand auf Türdrückerseite bis zur nächsten rechtwinkligen Wand **weniger als 50 cm**
- **Tür sehr schwer zu öffnen** (Selbstschließungseinrichtung), Personal ist jedoch gern behilflich bzw. steht die Tür offen
- Buffet mit Bedienung; Tabletrutsche vorhanden
- lichte Breite neben dem Buffet 100 cm (Norm 120 cm)
- Speisenangebot in 90 cm Höhe
- Tische unterfahrbar (80 cm breit, 70 cm hoch, 60 cm tief), Oberkante mx. 85 cm
- Sitzmöglichkeiten in Normhöhe, mit stabilen Rückenlehnen, keine Armlehnen
- Durchgangsbreiten mind. 100 cm; Teppich
- Trinkhalme vorhanden; Kinderstuhl vorhanden;
- kein allgemeines barrierefreies WC



Frühstücksraum

## NEUBAU (50 M VOM HAUPTGEBÄUDE)

### Eingang Neubau

- Drehflügeltür, mind. 90 cm lichte Breite, schwellenlos
- Türgriff in Normhöhe (außen vertikale Türstange, innen Türdrücker)
- **Tür sehr schwer zu öffnen** (Kraftaufwand entspricht 10 kg), da Brandschutztür mit Türschließer
- auf beiden Seiten der Tür ausreichender Anfahrbereich (auch seitlicher Anfahrbereich neben dem Türdrücker ausreichend)
- Glastür, ausreichend markiert, Türöffnungsseite gekennzeichnet
- Schmutzfangmatte und -rost gut berollbar



Eingang Neubau

### Innenbereich Neubau


- Wege stufen- und schwellenlos, mind. 120 cm breit
- Wege frei von Hindernissen, Böden nicht rutschig

### Lift Neubau

- schwellenlos erreichbar
- Liftkorb mind. 110 cm breit, 140 cm tief; Tür mind. 90 cm breit
- vor dem Ein- und Ausstieg Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm, keine Treppe gegenüber Lifttür
- Lichtschranken in max. 100 cm Höhe
- Spiegel und Handlauf im Lift vorhanden

### Stufen Neubau

- mind. 120 cm breit, max. 16 cm hoch (alle Stufen gleich hoch), **28 cm tief** (Norm 30 cm)
- geradläufig; Podest nach max. 20 Stufen
- Handlauf beidseitig, durchlaufend, in Normhöhe
- Handläufe sicher umgreifbar, werden an beiden Enden der Stufen mind. 30 cm weitergeführt

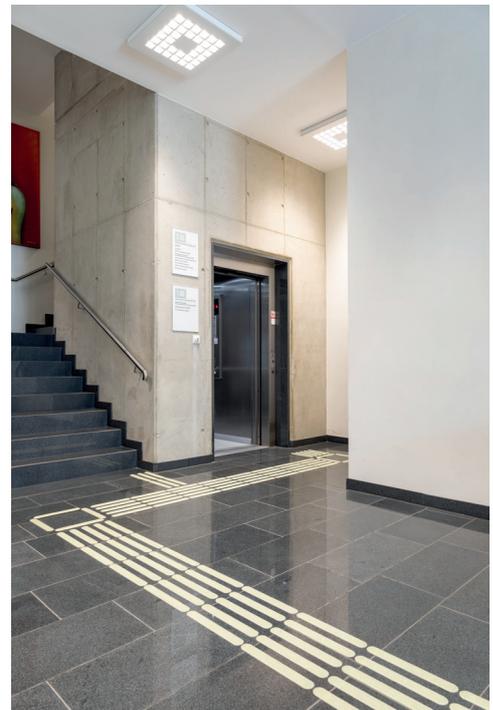

Lift und Stufen Neubau

## ZIMMER NR. 202 (NEUBAU, 2.OG)

- mit Lift stufenlos erreichbar
- auf einer Seite des Bettes mind. 10 cm Platz, jedoch weniger als 150 cm
- **Bett 57 cm hoch** (Norm 45 – 50 cm), **nicht unterfahrbar**
- Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 120 cm
- vor dem Fenster Bewegungsfläche von 150 x 150 cm
- Fenstergriff in Normhöhe
- Licht kann vom Bett aus eingeschaltet werden
- Kleiderhaken in **160 cm Höhe** (Norm 85 – max. 120 cm), Lichtschalter in Normhöhe
- **Teppich vorhanden**, schwer berollbar
- Balkon: 3 cm Schwelle, **kein Handlauf**, Wendekreis von 150 cm gegeben



Zimmer 202



Zimmer 202

## BAD ZIMMER NR. 202

Wendekreis von 150 cm vorhanden

### Tür

- Schiebetür
- Türbreite 88 cm, keine Schwelle
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite: **120 x 200 cm** (Norm 200 x 150 cm), auf Schließseite 150 x 120 cm)
- Neben Türdrücker seitlicher Anfahrbereich von 50 cm
- Türgriff (**Muschelgriff**) in Normhöhe
- leicht zu öffnen, kein Türschließer; im Notfall von außen zu öffnen

### Dusche

- Duschplatz schwellenlos, Grundfläche 130 x 180 cm
- Duschvorhang vorhanden
- lotrechter Haltegriff 77 cm Abstand zur Ecke, reicht bis zu einer Höhe von mind. 150 cm
- waagrechter Haltegriff in Normhöhe, gut umgreifbar

- auf erster Wandseite mind. 50 cm lang, auf der zweiten kürzer als Norm (90 cm)
- **kein Duschsitz vorhanden**
- höhenverstellbare Schlauchbrause, auf 75 - 150 cm Höhe flexibel einsetzbar
- Duscharmatur als Einhebel, in Normhöhe
- Boden rutschhemmend
- **keine Notglocke** im Duschbereich vorhanden

## WC

- vor dem WC mind. 120 cm Platz
- von rechts anfahrbar, auf dieser Seite mind. 90 cm Platz
- Abstand Vorderkante WC zur Rückwand 54 cm (Norm 65 cm)
- WC 48 cm hoch
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe in Normhöhe, **Abstand 78 cm** (Norm 65 – 70 cm)
- auf Anfahrseite aufklappbar (leichtgängig und stabil)
- Haltegriffe ragen 15 cm über WC-Vorderkante hinaus
- zusätzlicher lotrechter Haltegriff
- WC-Papier sitzend erreichbar
- WC-Spülung in Normhöhe (80 – 110 cm), **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**

## Waschbecken

- Wendekreis vor dem Waschbecken mind. 150 cm
- Waschbecken unterfahrbar (freie Höhe, Breite und Tiefe Norm)
- Abstand Armatur zum vorderen Waschbeckenrand max. 20 – 35 cm
- Höhe Oberkante Norm
- Unterputzsiphon aus Kunststoff
- Einhebelarmatur
- Spiegel Unterkante max. 95 cm Höhe, Oberkante 180 cm



Bad Zimmer 202



Bad Zimmer 202

## Sonstiges

- Bedienhöhe von Ausstattungsgegenständen zw. 85 – 110 cm
- Kleiderhaken in max. 120 cm Höhe
- Lichtschalter in 120 cm Höhe (Norm 85 – 110 cm)
- **keine Notglocke vorhanden**

## INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN

### PARKPLATZ/ZUGANG/EINGANG

- Behindertenparkplatz (beschildert) in der Nähe des barrierefreien Eingangs, nicht überdacht
- weiterer Behindertenparkplatz in der hoteleigenen Tiefgarage
- barrierefreier Eingang = Haupteingang (überdacht)
- Weg durchgängig beleuchtet, nicht überdacht, stufenlos, frei von Hindernissen
- **keine taktilen Bodenleitlinien**

### Eingangstür außen

- automatische Schiebetür, aus Glas (**nicht ausreichend markiert**)
- öffnet vorzeitig und schließt zeitverzögert
- lichte Durchgangsbreite 120 cm, schwellenlos

### Eingangstür innen

- Drehflügeltür (Doppelflügel), auf beiden Seiten mind. 150 cm Platz
- Türbreite 165 cm, keine Schwellen, keine Hindernisse
- Türgriffe in Normhöhe, kein Dreh- oder Muschelgriff
- Tür leicht zu öffnen; steht zumeist offen

### Eingangstür Tiefgarage

- Drehflügeltür, Höhe Türgriff 105 cm, frei von Hindernissen
- Türbreite 100 cm, **Türanschläge 2 cm** (keine zweiseitige Schwelle)
- Tür leicht zu öffnen, leichtgängiger Freilaufschließer

### Rezeption:

- **nicht taktil auffindbar**
- ausreichend und blendfrei beleuchtet

### Innenbereich:

- Gangtüren im Hauptgebäude aus Glas, **nicht ausreichend markiert** (stehen aber immer offen)
- Wege ausreichend beleuchtet, frei von Hindernissen

- Raumbeschriftungen, Geschößbezeichnungen **nicht taktil**
- Beschilderung kontrastreich
- im Neubau Informationen im 2-Sinne-Prinzip, im Hauptgebäude nicht
- im Neubau taktils Bodenleitsystem zu den wichtigsten Punkten, im Hauptgebäude nicht

### LIFT HAUPTGEBÄUDE

- Türen öffnen und schließen automatisch
- Bedienelemente innen tastbar, Kennzeichnung des Geschößes tastbar
- große und kontrastreiche Beschriftung der Bedienelemente
- **kein akustisches Signal** beim Ankommen
- Handlauf vorhanden

### STUFEN HAUPTGEBÄUDE

- Tiefe mind. 30 cm, Breite 129 cm; geradläufig
- alle Stufen gleich hoch, **17 cm** (Norm max. 16 cm)
- Handlauf **nur rechts, in 96 cm Höhe** (Norm 85 – 90 cm) gut umgreifbar, wird am Ende der Stufen **nicht 30 cm weitergeführt**
- An- und Austrittsstufe an der Vorderseite **nicht farblich kontrastierend** gestaltet

### BARRIEREFREIES ZIMMER NR. 51 (HAUPTGEBÄUDE, ERDGESCHOSS)

- Drehflügeltür, leicht zu öffnen

#### Bad

- Schiebetür
- Türgriff (Muschelgriff) kontrastierend zum Rest der Tür
- Einhebel-Duscharmatur: Hebel weist nach unten, um Verletzungen beim Vorbeugen zu vermeiden
- Notglocke im Duschbereich
- **kein hörbares Alarmsystem**

### FRÜHSTÜCKSRaum

- Drehflügeltür
- Buffet mit Bedienung; Tabletrutsche vorhanden
- auch blendfrei beleuchtete Tische

## EINGANG NEUBAU

- Drehflügeltür, mind. 90 cm lichte Breite, schwellenlos
- Türgriff in Normhöhe (außen vertikale Türstange, innen Türdrücker)
- **Tür sehr schwer zu öffnen** (Kraftaufwand entspricht 10 kg), da Brandschutztür mit Türschließer
- auf beiden Seiten der Tür ausreichender Anfahrbereich (auch seitlicher Anfahrbereich neben dem Türdrücker ausreichend)
- Glastür, ausreichend markiert, Türöffnungsseite gekennzeichnet

## LIFT NEUBAU

- taktiler Bodenleitsystem führt zum Lift
- schwellenlos erreichbar
- Druckknöpfe innen und außen mit erhabener Schrift und Braille
- Betätigen der Druckknöpfe wird innen und außen seh- und hörbar bestätigt
- Anzeigen beim Lift innen und außen groß und gut lesbar
- **kein akustisches Signal bzw. Ansage** im Lift
- **keine taktile Geschoßkennzeichnung**
- Handlauf vorhanden

## STUFEN NEUBAU

- mind. 120 cm breit, max. 16 cm hoch (alle Stufen gleich hoch), **28 cm tief** (Norm 30 cm)
- geradläufig; Podest nach max. 20 Stufen
- An- und Austrittsstufe an der Vorderkante dezent kontrastierend gestaltet
- Handlauf beidseitig, durchlaufend, in Normhöhe
- Handläufe sicher umgreifbar, werden an beiden Enden der Stufen mind. 30 cm weitergeführt

## ZIMMER NR. 202 (NEUBAU, 2.OG)

- Drehflügeltür
- Bad: Schiebetür, Muschelgriff gut erkennbar
- Einhebel-Duscharmatur: Hebel weist nach unten, um Verletzungen beim Vorbeugen zu vermeiden
- am Balkon **kein Handlauf**
- **kein hörbares Alarmsystem**

## INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN

### REZEPTION:

- **keine induktive Höranlage**, jedoch werden Papier und Stift angeboten

### ZIMMER HAUPTGEBÄUDE & NEUBAU:

- **kein sichtbares Alarmsystem** in Zimmer und Bad
- Teletext vorhanden
- **kein Gehörlosenkoffer** vorhanden

## INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

- im Hauptgebäude **Teppiche** im Gang, Zimmern und Frühstücksraum
- Allergikerzimmer (mit Holzboden, ohne Pollenfilter) und Bettwäsche (Pölster, Decken)
- im Neubau kein **Teppich** im Gang, jedoch **im Zimmer**
- Angebote für Nahrungsmittelallergiker auf Anfrage

### ZUSATZINFOS

- Partnerhunde erlaubt
- Gitterbetten vorhanden
- **kein Evakuierungskonzept** für Menschen mit Behinderung
- Seminarräume völlig eben erreichbar, Tür- und Durchgangsbreiten ausreichend
- **Wellnessbereich nicht barrierefrei** (Zugang über 70 cm breite Rampe mit 22% Steigung; Stufe zu Pool, Umkleide und Ruheraum; Durchgangsbreiten teilweise nur 70 cm)

Stand: November 2019, alle Angaben ohne Gewähr

Quelle: [http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat\\_id=1485&tobj\\_id=3113&show\\_details=1&show\\_catalogue=1#catalogue](http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1485&tobj_id=3113&show_details=1&show_catalogue=1#catalogue)