




STEIERMARKHOF

Ekkehard-Hauer-Straße 33

8052 Graz

T +43 316 8050-7111

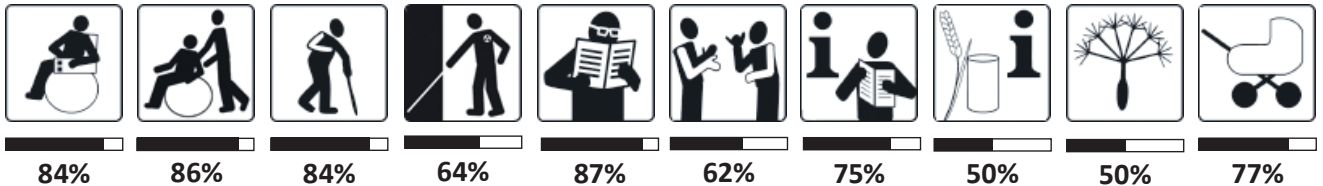hotel@steiermarkhof.at
www.hotel.steiermarkhof.at


Das Hotel Steiermarkhof am Stadtrand von Graz wurde 2024 neu eröffnet. Es liegt 20 Minuten mit dem Bus vom Stadtzentrum entfernt. Das Hotel hat 66 großzügig ausgestattete Zimmer. Drei Zimmer sind barrierefrei, sie sehen genau gleich aus. Jeden Morgen gibt es ein Frühstücksbuffet.

Die barrierefreien Zimmer sind modern eingerichtet. Sie bieten viel Platz - auch für zwei Rollstuhlbenutzer*innen. Es gibt Kleiderhaken zum Herunterziehen, einen Duschsitz im bodengleichen Duschbereich und auf Anfrage einen Gehörlosenkoffer.

Das Hotel hat viele verschiedene Seminar- und Veranstaltungsräume. Alle Seminarräume sind barrierefrei zugänglich. Es gibt keine Induktionsanlagen. Im Fragebogen wurde allgemein auf die Seminarräume eingegangen. Die Bestuhlung ist auf Anfrage zu klären.

ERREICHBARKEIT

Erreichbarkeit Öffentliche Verkehrsmittel

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:

<https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at>

INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT MOBILITÄTSBEEINTRÄCHTIGUNG

PARKPLATZ

- 6 Behindertenparkplätze am hoteleigenen Parkplatz, in der Nähe des barrierefreien Eingangs
- mit gut sichtbarer Bodenmarkierung, **jedoch keine Kennzeichnung durch eine Tafel**
- auf ebener Fläche, rechtwinkelig zur Fahrbahn; mind. 350 cm breit
- Stellplatz **nicht überdacht**
- Bedienelemente zum Öffnen des Schrankens vom Rollstuhl bzw. Auto aus erreichbar
- **kein Notruf** vorhanden
- Bodenbelag leicht und erschütterungsarm befahrbar (Asphalt)

WEGE AUSSEN

- Zugang zum Hotel ist schwellenlos, leicht und erschütterungsarm befahrbar, frei von Hindernissen
- Weg mind. 150 cm breit, durchgängig beleuchtet, **nicht überdacht**
- Rampe zum barrierefreien Eingang
- geradläufig, mind. 120 cm breit, mit Zwischenpodesten
- Längsgefälle max. 6%, Quergefälle max. 2%
- am Anfang und Ende der Rampe mind. 150 x 150 cm Bewegungsfläche
- Handlauf (nur) auf einer Seite, in Normhöhe (Oberkante in 85 - 90 cm), sicher umgreifbar
- Handlauf über die gesamte Länge der Rampe, wird an beiden Enden mind. 30 cm waagrecht weitergeführt
- **Radabweiser nur auf einer Seite**, mind. 10 cm hoch
- Oberfläche der Rampe ist rutschfest und griffig
- Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert



Parkplätze



Rampe zum barrierefreien Eingang

EINGANG

- **Der Haupteingang ist nicht der barrierefreie Eingang!** (Stufen nach der Eingangstür)
- Der barrierefreie Eingang ist gleich daneben (über die Rampe erreichbar).
- Eingang überdacht, frei von Hindernissen
- automatische Drehflügeltür aus Glas, öffnet vorzeitig und schließt zeitverzögert
- Tür ausreichend kontrastierend markiert, Türöffnungsseite **nicht gekennzeichnet**
- lichte Breite 100 cm, Schwelle von 4 cm mit kleiner Rampe überbrückt
- Windfang: auf beiden Seiten der Tür Anfahrbereich von mind. 150 cm Durchmesser
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür neben dem Türdrücker mind. 50 cm seitlicher Anfahrbereich
- Türgriffe sowie Türöffnungstaster in Normhöhe
- Schwenkbereich **am Boden nicht optisch gekennzeichnet**
- Gegensprechanlage **in 136 cm Höhe** (Norm 85 – 110 cm)
- Gitterrost und Schmutzfangmatte gut befahrbar



Haupteingang



Barrierefreier Eingang

INNENBEREICH

- Empfang/Wartebereich großzügig, völlig eben, keine Schwellen
- Sitzmöglichkeiten vorhanden (mit stabilen Arm- und Rückenlehnen), Sitzfläche in Normhöhe
- Rezeption: barrierefrei zugänglich und nutzbar, Sicht- und Sprechkontakt zwischen Person im Rollstuhl und Ansprechperson gewährleistet
- abgesenkter Platz mit max. 85 cm Höhe vorhanden (ausziehbares Pult auf der linken Seite)
- **Rezeption nicht unterfahrbar**
- Bankomat- bzw. Kreditkartenkassa mobil einsetzbar und in einer Höhe von 80 – 110 cm nutzbar
- Wege im Innenbereich völlig eben und schwellenlos, frei von Hindernissen
- Teppichboden vorhanden, aber gut berollbar, keine Stolperfalle


- Wege mind. 120 cm breit, am Ende des Weges Bewegungsfläche von mind. 150 cm Durchmesser
- Durchgänge haben eine Breite von mind. 90 cm
- durchgängige Beschilderung bzw. findet man sich gut zurecht
- Orientierungs- bzw. Fluchtplan vorhanden
- barrierefreie Bereiche mit Symbolen gekennzeichnet



Rezeption

LIFT

- schwellenlos erreichbar (im 1. OG gibt es ein Gefälle von 2,6 %)
- Bewegungsfläche vor Ein- und Ausstieg mind. 120 x 120 cm, jedoch **kleiner als 150 x 150 cm**
- lichte Türbreite mind. 90 cm, keine Schwelle, Lichtschranken auf max. 100 cm
- **Fahrkorbgröße 100 x 140 cm** (Norm mind. 110 x 140 cm)
- keine abwärtsführende Treppe gegenüber der Schachttür
- Druckknöpfe in unmittelbarer Nähe der Lifttür, in Normhöhe (innen und außen)
- Handlauf vorhanden, in Normhöhe
- Spiegel gegenüber der Lifttür vorhanden
- Notruftaster vorhanden, in Normhöhe
- Positionsanzeige im Fahrkorb in Normhöhe

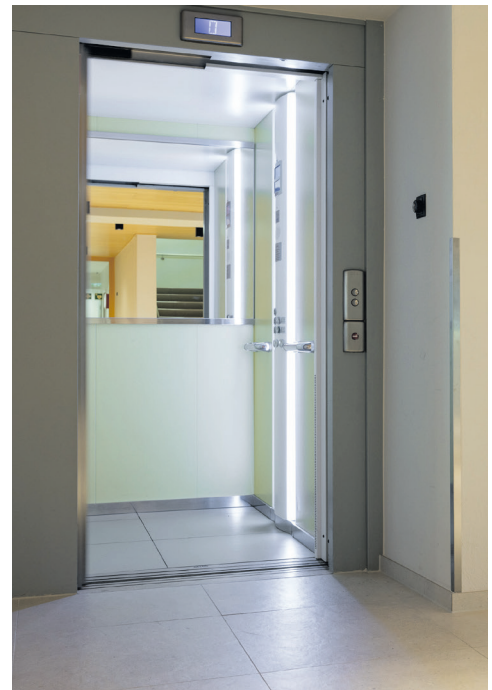

Lift

STUFEN

- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit, mind. 30 cm tief
- Stufen max. 16 cm hoch, **nicht alle Stufen gleich hoch**, keine offenen oder vorragenden Plattenstufen
- Podest nach max. 20 Stufen
- Handläufe beidseitig, sicher umgreifbar, durchlaufend, in Normhöhe (85 - 90 cm)
- Handläufe werden an beiden Enden der Stufen mind. 30 cm waagrecht weitergeführt



Stufen

ZIMMER NR. 101

- Drehflügeltür, **sehr schwer zu öffnen, Türschließer**
- Durchgangsbreite mind. 90 cm, schwellenlos
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türgriff in Normhöhe (kein Dreh- oder Muschelgriff); kein zusätzlicher horizontaler Türzuziehgriff auf der Schließseite
- auf der linken Seite des Bettes 290 cm Platz, auf der rechten 190 cm
- Bett **nicht unterfahrbar**, Bettoberkante 50 cm
- Licht vom Bett aus bedienbar
- Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 120 cm
- Lichtschalter in 85 - 110 cm Höhe vorhanden
- Kleiderhaken können auf 100 cm Höhe heruntergeklappt werden
(sie sind aber leider recht schwergängig)
- Bewegungsfläche vor dem Fenster 150 x 150 cm, Höhe Fenstergriff **140 cm**
 (Norm max. 110 cm)



Barrierefreies Bad



Barrierefreies Zimmer



Barrierefreies Bad

BAD

- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm vorhanden

Tür

- Drehflügeltür, lichte Durchgangsbreite 100 cm, schwellenlos
- Tür geht nach außen auf, ist im Notfall von außen entriegelbar
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf beiden Seiten der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türgriff (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe, Tür leicht zu öffnen
- kein zusätzlicher horizontaler Türzuziehgriff auf der Schließseite der Tür

WC

- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- von rechts anfahrbar, seitlicher Platz zum Anfahren mind. 90 cm
- Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand mind. 65 cm
- WC-Höhe 46 – 48 cm, Rückenstütze vorhanden
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, zusätzlicher lotrechter Haltegriff
- Haltegriff auf Anfahrseite aufklappbar
- Haltegriff in Normhöhe (75 - 85 cm), Abstand zwischen Haltegriffen **72 cm** (Norm 65 – 70 cm)
- Haltegriff ragt mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- hochgeklappter Haltegriff ragt max. 20 cm in den Raum hinein
- Stützklappgriff leicht bedienbar und sicher an der Wand befestigt
- Spülung in Normhöhe, Taster vom WC aus sitzend erreichbar
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar
- Notruf vom WC aus sitzend erreichbar, führt ins Backoffice
- Notruf vom Boden aus in max. 35 cm Höhe erreichbar

Dusche

- bodengleicher Duschplatz ohne Schwellen, mind. 130 x 180 cm bzw. 150 x 150 cm groß
- Boden rutschhemmend; Duschplatzabtrennung flexibel (Vorhang)
- lotrechter Haltegriff ist in einem Abstand von **66 cm zur Ecke angebracht** (Norm 70 – 85 cm), reicht bis zu Höhe von mind. 150 cm
- waagrecht Haltegriff in 87 cm Höhe (Norm 75 – 85 cm), auf ersten Wandseite (Richtung Ecke) mind. 50 cm lang, auf 2. Wandseite **weniger als 90 cm lang**
- Haltegriffe sicher umgreifbar
- fix montierter Duschklappsitz (ohne Stützgriffe), in Normhöhe, Sitzfläche mind. 40 x 40 cm groß
- auch mobiler Duschsitz vorhanden
- höhenverstellbare Schlauchbrause
- **Duscharmatur nicht als Einhebelarmatur** ausgeführt, in Normhöhe (80 - 110 cm), seitlich aus Sitzposition erreichbar
- Bedienhöhe von Seifenspender **in 124 cm Höhe** (Norm 80 – 110 cm)
- Notglocke in 85 – 100 cm Höhe und max. 35 cm über Boden

Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken 150 x 150 cm
- Oberkante und Tiefe des Waschbeckens entsprechen Norm
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm, Flachputzsiphon
- auf einer Breite von mind. 100 cm unterfahrbar
- berührungslose Armatur, Abstand zum vorderen Rand des Waschbeckens max. 20 – 35 cm
- Spiegel Unterkante in max. 95 cm Höhe
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen in 80 – 110 cm Höhe, Lichtschalter in Normhöhe
- Abfalleimer kann nicht mit einer Hand bedient werden

FRÜHSTÜCKSRaum

- Zugang völlig eben, schwellenlos
- **keine barrierefreie Garderobe vorhanden**
- Durchgangsbreiten von Hauptgängen mind. 100 cm, von Quergängen mind. 70 cm
- Tische unterfahrbar (mind. 80 cm breit, 70 cm hoch, 60 cm tief), Tischhöhe max. 85 cm
- Kinderstühle vorhanden
- Sitzmöglichkeiten 46 – 50 cm hoch, mit stabilen Arm- und Rückenlehnen
- Frühstücksbuffet mit Bedienung
- lichte Breite vom Weg neben dem Buffet mind. 120 cm
- Essen befindet sich im Greifbereich von 40 – 70 cm, Speisenangebot in 90 cm Höhe
- Tabletrutsche vorhanden
- Trinkhalme werden auf Anfrage gerne angeboten
- Gastgarten/Freifläche barrierefrei zugänglich



Zugang zur Terrasse

Frühstücksraum

BARRIEREFREIE WCS IM HOTELBEREICH

- 2 idente, barrierefreie WCs (eines im Erdgeschoß, eines im 1. Obergeschoß)
- schwellenlos erreichbar
- separat angeordnet (unisex)
- im WC-Raum Bewegungsfläche von 150 x 150 cm vorhanden

Tür

- Drehflügeltür, lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, keine Schwelle
- Tür geht nach außen auf, im Notfall von außen entriegelbar
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf beiden Seiten der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türdrücker in Normhöhe, kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff, **kein zusätzlicher horizontaler Zuziehgriff**

WC

- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- WC von rechts anfahrbar, auf dieser Seite mind. 90 cm Platz zum Anfahren
- WC in 46 - 48 cm Höhe, Rückenstütze vorhanden
- Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand mind. 65 cm
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, auf der Anfahrseite aufklappbar, in Normhöhe
- Abstand der Haltegriffe zueinander Norm (65 – 70 cm)
- zusätzlich lotrechter Haltegriff
- Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WC's hinaus
- hochgeklappter Griff ragt nicht mehr als 20 cm in den Raum
- Stützklappgriff leicht bedienbar, sicher an der Wand befestigt
- WC Spülung in Normhöhe, **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- WC Papier sitzend erreichbar
- Notglocke vom WC aus sitzend erreichbar, vom Boden aus in einer Höhe von 35 cm erreichbar
- Notruf führt zum Backoffice



Barrierefreie WCs im Hotelbereich

Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 150 x 150 cm
- Waschbecken-Oberkante in 80 - 85 cm Höhe
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm, Flachputzsiphon
- unterfahrbare Breite von mind. 100 cm; Tiefe entspricht Norm
- berührungslose Armatur, Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches 20 - 35 cm
- Spiegel Unterkante in max. 95 cm Höhe, Bedienebene der Ausstattungsgegenstände in Normhöhe
- Abfalleimer nicht mit einer Hand bedienbar
- Wickeltisch vorhanden

SEMINARRAUM/VERANSTALTUNGSRAUM

- schwellenlos erreichbar
- lichte Türbreite mind. 80 cm
- Möblierung mobil, es kann darauf geachtet werden, ausreichend große Durchgangsbreiten und Bewegungsflächen zu gewährleisten
- Tische unterfahrbar
- Pulthöhe max. 85 cm
- Sitzmöglichkeiten sind zwischen 46 und 50 cm hoch, mit stabilen Arm- und Rückenlehnen

BARRIEREFREIES WC IM SEMINARBEREICH (EG)

- schwellenlos erreichbar
- separat angeordnet (unisex)
- im WC-Raum Bewegungsfläche von 120 x 120 cm vorhanden, jedoch **weniger als 150 x 150 cm**



Barrierefreies WC im Seminarbereich

Tür

- Drehflügeltür, lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, keine Schwelle
- Tür geht nach außen auf, im Notfall von außen entriegelbar
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungsseite der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden, **auf Schließseite nur 37,5 cm**
- Türdrücker in Normhöhe, kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff

WC

- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- WC von rechts anfahrbar, auf dieser Seite mind. 90 cm Platz zum Anfahren
- WC in 46 - 48 cm Höhe, Rückenstütze vorhanden
- Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand mind. 65 cm
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, beide aufklappbar, **in 73 cm Höhe** (Norm 75 – 85 cm)
- Abstand der Haltegriffe zueinander **73 cm** (Norm (65 – 70 cm))
- **kein zusätzlicher lotrechter Haltegriff**
- **Haltegriffe ragen nicht mind. 15 cm über die Vorderkante des WC's hinaus**
- hochgeklappter Griff ragt nicht mehr als 20 cm in den Raum
- Stützklappgriffe leicht bedienbar, sicher an der Wand befestigt
- WC Spülung in Normhöhe, zusätzliche Spülung im Stützklappgriff
- WC Papier sitzend erreichbar
- Notglocke vorhanden (im Stützklappgriff)

Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 120 x 120 cm, **jedoch weniger als 150 x 150 cm**
- Waschbecken-Oberkante in 80 - 85 cm Höhe
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm, Flachputzsiphon
- unterfahrbare Breite von mind. 100 cm; Tiefe entspricht Norm
- Einhebel-Armatur, Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches 20 - 35 cm
- Spiegel verstellbar
- Bedienebene der Ausstattungsgegenstände in Normhöhe
- Abfalleimer nicht mit einer Hand bedienbar
- **kein Wickeltisch vorhanden**

INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN

PARKPLATZ UND WEGE AUSSEN

- hoteleigener Parkplatz; 6 ausgewiesene Behindertenparkplätze
- Parkplätze rechtwinkelig zur Fahrbahn
- Weg zum Haupteingang frei von Hindernissen, **nicht überdacht**

- Schranken **nicht gegen Unterlaufen mit dem Blindenstock gesichert**
- Gehwegsbegrenzungen sind mit dem Blindenstock leicht wahrnehmbar
- **freie Höhe unter Schildern beträgt nur 190 cm** (Norm mind. 220 cm)
- Weg durchgängig beleuchtet
- **kein taktiles Bodenleitsystem zum Eingang**
- Stufen oder Rampe zum Eingang
- Handlauf bei der Rampe (nur) auf einer Seite, in Normhöhe (Oberkante in 85 - 90 cm), sicher umgreifbar
- Handlauf über die gesamte Länger der Rampe, wird an beiden Enden mind. 30 cm waagrecht weitergeführt
- Rampe an beiden Enden in gesamter Breite farblich kontrastierend markiert

EINGANG

- Windfang, automatische Drehflügeltüren aus Glas, mit kontrastierenden Markierungen gekennzeichnet
- Türen öffnen vorzeitig und schließen zeitverzögert
- **Türöffnungsseite nicht gekennzeichnet**
- **Schwenkbereich am Boden nicht taktile gekennzeichnet**
- Eingang frei von Hindernissen

INNENBEREICH

- Rezeption gut erkennbar, hebt sich kontrastierend von Umgebung ab
- **kein taktiles Leitsystem** im gesamten Hotel
- Rezeption und Wege im Innenbereich dem Nutzungsbereich entsprechend und blendfrei beleuchtet
- **kein tastbarer Orientierungsplan**
- **Raumbeschriftungen und Geschoßbezeichnungen nicht taktile**
- Wege innen sind frei von Hindernissen
- im Untergeschoß ist das **Unterlaufen der Treppe nicht gesichert**
- Glaswände an den Wegen deutlich erkennbar, ausreichend kontrastierend markiert
- Bodenbeläge heben sich visuell kontrastierend von anderen Bauteilen ab
- Stufen- und Rampenverschneidungen sind kontrastreich markiert
- Beschilderung gut ausgeleuchtet, kontrastreich gestaltet
- Partnerhunde erlaubt
- hörbares Alarmsystem

LIFT

- **keine taktile Geschoßkennzeichnung**
- Druckknöpfe befinden sich in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- Druckknöpfe innen in erhabener Schrift und auch in Braille
- Druckknopf für den Gebäudeausgang ist hervorgehoben

- Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) wird hörbar bestätigt
- Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und gut zu lesen
- **kein akustisches Signal beim Ankommen des Lifts, keine hörbare Ansage im Lift**
- Handlauf vorhanden

STUFEN

- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit, mind. 30 cm tief
- Stufen max. 16 cm hoch (**nicht alle Stufen gleich hoch**), keine offenen oder vorragende Plattenstufen
- Podest nach max. 20 Stufen
- Handläufe beidseitig, sicher umgreifbar, durchlaufend, in Normhöhe (85 - 90 cm)
- Handläufe werden an beiden Enden der Stufen mind. 30 cm waagrecht weitergeführt
- frei ausragende Enden werden nach unten oder seitlich weitergeführt, um ein Hängenbleiben zu verhindern
- **keine taktile Handlaufinformation**
- An- und Austrittsstufe an Vorderkante farblich kontrastierend gestaltet

ZIMMER 101

- Zimmertür und auch Türgriff deutlich wahrnehmbar
- **Tür schwer zu öffnen, Türschließer**
- Tür frei von Hindernissen
- auch Türgriff zum Bad gut erkennbar, Badezimmertür leicht zu öffnen
- Notruf im Bad vorhanden, visuell kontrastierend gestaltet, **jedoch nicht taktil erfassbar**
- Ausstattungsgegenstände im Bad heben sich visuell kontrastierend von ihrer Umgebung ab
- Akustischer Alarm im Bad

FRÜHSTÜCKSRaum

- Frühstücksbuffet mit Bedienung
- Tabletrutsche vorhanden
- **keine Tische mit ausreichender Lärminderung vorhanden**
- Bewegungsflächen im Gastgarten frei von Hindernissen
- Gastgarten **nicht vom Gehbereich abgegrenzt**

BARRIEREFREIE WCS IM HOTELBEREICH

- 2 idente, barrierefreie WCs (eines im Erdgeschoß, eines im 1. Obergeschoß)
- separat angeordnet (unisex)
- WC-Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- Türbeschilderung in Normhöhe
- Notglocke vom WC aus sitzend erreichbar, und auch vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm erreichbar
- Notglocke visuell kontrastierend gestaltet, **nicht taktil erfassbar**; Notruf geht ins Backoffice

SEMINARRAUM/VERANSTALTUNGSRAUM

- **Keine taktile Bodeninformation, die zum Raum führt**
- Seminarraum blendfrei und gleichmäßig beleuchtet

BARRIEREFREIES WC IM SEMINARBEREICH (EG)

- separat angeordnet (unisex)
- WC-Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- Türbeschilderung in Normhöhe
- **keine Notglocke vorhanden**
- Ausstattungsgegenstände heben sich **nicht visuell kontrastierend von Umgebung ab**

INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN

- Gehörlosenkoffer steht auf Anfrage zur Verfügung!
- optisches Alarmsystem vorhanden
- **kein sichtbares Alarmsystem im Badezimmer**
- Türklopfen bzw. Klingeln im Zimmer durch Blinksignale wahrnehmbar
- **keine induktive Höranlage** an der Rezeption, Kommunikation mittels Papier und Stift möglich
- Lift: Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) und des Notrufs wird sehbar bestätigt
- im Gastronomiebereich auch Tische mit blendfreier Beleuchtung vorhanden
- im Seminarraum **keine induktive Höranlage**
- Seminarraum blendfrei und gleichmäßig beleuchtet

INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

- in den Gängen keine staubanfälligen Teppiche vorhanden
- Zimmer und Gastronomiebereich frei von staubanfälligen Vorhänge und Teppichen und Polstermöbeln
- Angebote für Nahrungsmittelallergiker vorhanden
- im Seminarraum **staubanfällige Vorhänge und Teppiche vorhanden**

Stand: November 2024, alle Angaben ohne Gewähr

Quelle: http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1604&tobj_id=3177

Fotos: Graz Tourismus – Harry Schiffer