

B(L)ACKHOME CITY APARTMENTS - GRAZ

INHALT

KONTAKT	2
PRÜFKRITERIEN	2
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	3
ERREICHBARKEIT	3
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln	3
INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT	3
ÖFFENTLICHER PARKPLATZ (BROCKMANNGASSE) UND WEG ZUM HOTEL	3
CHECK-IN AUTOMAT UND EINGANG ZUM HOTEL	4
LIFT	4
STUFEN	5
ZIMMER NR. 805	5
BAD	6
Badtür	6
Dusche	6
WC	6
Waschbecken	7
Sonstiges	7
CAFÉ/FRÜHSTÜCK	7
EINGANG CAFÉ (VON AUSSEN)	7
ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (UG)	8
Tür	8
WC	8
Waschbecken	9
Sonstiges	9
INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN	9
ÖFFENTLICHER PARKPLATZ (BROCKMANNGASSE) UND WEG ZUM HOTEL	9
CHECK-IN AUTOMAT UND EINGANG ZUM HOTEL	9
LIFT	10
STUFEN	10
ZIMMER NR. 805	10
CAFÉ/FRÜHSTÜCK	11
EINGANG CAFÉ (VON AUSSEN)	11
ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (UG)	11
INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN	11
INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER	11



KONTAKT

B(L)ACKHOME CITY APARTMENTS - GRAZ

Schörgelgasse 15


8010 Graz

T +43 720 31 07 11

welcome@blackhome.at

www.blackhome.at/graz

PRÜFKRITERIEN

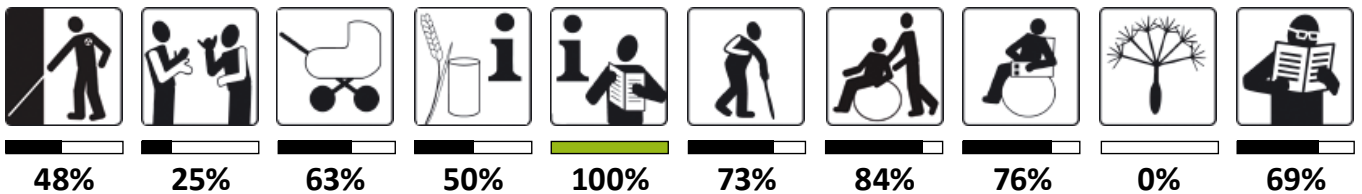

Die Prüfkriterien für „**Blinde Personen**“ wurden zu **48 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Hörbehinderte/gehörlose Personen**“ wurden zu **25 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Familien mit Kleinkindern**“ wurden zu **63 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen mit Lebensmittelallergien**“ wurden zu **50 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Menschen mit Lernschwierigkeiten**“ wurden zu **100 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Ältere, gehbehinderte, herzkrankte Personen**“ wurden zu **73 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**RollstuhlfahrerInnen mit Unterstützung**“ wurden zu **84 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen im Rollstuhl**“ wurden zu **76 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen mit Allergien gegen Staub, Pollen oder Tierhaare**“ wurden zu **0 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Sehbehinderte Personen**“ wurden zu **69 %** erfüllt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Hotel B(l)ackhome in Graz ist gut erreichbar gelegen.

Für Gäste, die mit dem Auto anreisen, stehen folgende Parkmöglichkeiten zur Verfügung:

Eine Tiefgarage befindet sich etwa 30 Meter vom Hotel entfernt. Dort gibt es 4 Stellplätze, die jedoch nicht barrierefrei sind.

Es stehen zwei öffentliche barrierefreie Parkplätze in der Brockmannngasse zur Verfügung, etwa 100 Meter vom Hotel entfernt. Ebenso in der Sparbersbachgasse, etwa 200 m entfernt.

Der Zugang zum Hotel erfolgt über einen modernen Self-Check-In-Automaten. Die Eingabehöhe befindet sich auf ca. 145 cm. Es gibt keine Rezeption und kein Personal vor Ort.

Das Hotel bietet 1 barrierefreies Zimmer an, das schön und großzügig gestaltet ist. Es verfügt über eine kleine Küchenzeile mit Mikrowelle.

Das geräumige Badezimmer hat Haltegriffe und einen fix installierten Duschsitz für komfortables Duschen. Bitte beachten Sie jedoch, dass keine Notrufeinrichtungen vorhanden sind.

Das Café- und Frühstücksangebot ist ansprechend gestaltet und bietet eine angenehme Atmosphäre für den Start in den Tag. Das Personal des extern geführten Cafés ist bemüht, die Wünsche der Gäste umzusetzen. Bei Nahrungsmittelallergien bitte vorab um Bekanntgabe.

ERREICHBARKEIT

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:

<https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at>

INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT

ÖFFENTLICHER PARKPLATZ (BROCKMANNNGASSE) UND WEG ZUM HOTEL

- ca. 100 m vom Hotel entfernt
- mit gut sichtbarer Bodenmarkierung und Kennzeichnung durch eine Tafel
- Stellplätze rechtwinkelig oder schräg zur Fahrbahn, mind. 350 cm breit
- kontrastierende farbliche Markierung der Parkplatzbegrenzung
- auf ebener Fläche, Bodenbelag leicht und erschütterungsarm befahrbar
- **Gehweg von den Stellplätzen nicht stufenlos erreichbar (Gehsteig)**
- **kein Notrufsystem vorhanden**



Parkplatz Brockmannngasse

- Weg zum Hotel schwellenlos und völlig eben
- leicht und erschütterungsarm befahrbar, frei von Hindernissen
- **Weg zum Eingang nicht überdacht**
- Weg mind. 120 cm breit, max. 100 m lang
- Weg durchgängig beleuchtet

CHECK-IN AUTOMAT UND EINGANG ZUM HOTEL

- Automat schwellenlos erreichbar
- Vor dem Automaten mind. 150 x 150 cm Platz
- Automat befindet sich seitlich mind. 50 cm von einer angrenzenden Wand entfernt
- **Bedienelemente in 145 cm Höhe** (Norm 80 – 110 cm)
- Der Haupteingang ist der barrierefreie Eingang (leicht auffindbar)
- Eingang überdacht, frei von Hindernissen
- lichte Breite der Eingangstür mind. 90 cm, 1 cm Türschwelle
- Drehflügeltür, **schwer zu öffnen**
- **Türschließer**, jedoch schließt die Tür sehr langsam
- Türgriff in Normhöhe (vertikale Griffstange)
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite der Tür mind. 200 x 150 cm, Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungsseite der Tür ist neben dem Türdrücker ein seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden, **auf Schließseite nicht**



Eingang und Check-in Automat

LIFT


- alle allgemein zugänglichen Räume werden mit dem Lift erreicht
- schwellenlos zugänglich
- Bewegungsfläche vor Ein- und Ausstieg mind. 150 x 150 cm
- lichte Türbreite mind. 90 cm
- keine Türschwelle, Lichtschranken auf max. 100 cm
- Fahrkorbgröße mind. 110 x 140 cm
- Keine abwärts führende Treppe gegenüber der Schachttür
- Druckknöpfe in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- Beschriftung der Bedientasten (innen und außen) groß genug
- Notruftaster und Befehlstaster der Tür in Normhöhe
- Handlauf vorhanden, in Normhöhe
- Spiegel gegenüber der Lifttür, **jedoch nicht 30 cm über dem Fußboden**
- Positionsanzeige im Fahrkorb in Normhöhe



Lift

STUFEN



- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit, **27 cm tief** (Norm mind. 30 cm tief)
- **Stufen 16,5 - 17 cm hoch** (Norm max. 16 cm hoch), **nicht alle Stufen gleich hoch**
- **An- und Austrittsstufe an Vorderkante nicht farblich kontrastierend gestaltet**
- **Handlauf nur auf einer Seite, in 100 cm Höhe** (Norm 85 – 90 cm)
- Handlauf sicher umgreifbar, **nicht durchlaufend**
- **Handlauf wird nicht immer an beiden Enden der Stufen mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**
- frei ausragenden Enden des Handlaufs werden nach unten oder seitlich weitergeführt

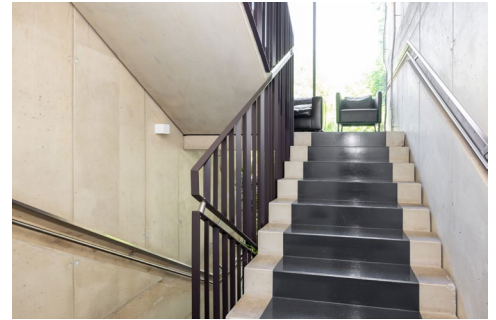

Stufen

ZIMMER NR. 805

- Drehflügeltür, lichte Durchgangsbreite mind. 90 cm, **Türschwelle** (max. 2 cm hoch)
- **schwer zu öffnen, Türschließer**
- **Anfahrbereich auf Öffnungsseite der Tür 200 x 130 cm** (Norm mind. 200 x 150 cm)
- Anfahrbereich auf Schließseite der Tür mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür ist neben dem Türdrücker ein seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türgriff (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe
- Tür frei von Hindernissen
- Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 100 cm, **aber weniger als 120 cm**
- auf einer Seite des Bettes mind. 150 cm Platz
- **Bett nicht unterfahrbar**, Bettoberkante 45 – 50 cm hoch
- Licht kann vom Bett aus eingeschaltet werden
- **Kleiderhaken bzw. -bügel nicht in max. 120 cm Höhe**
- Lichtschalter in 85 - 110 cm Höhe
- Teppich stellt keine Stolperfalle dar
- Bewegungsfläche vor dem Fenster mind. 150 x 150 cm
- Höhe Fenstergriff max. 110 cm
- kleine Küchenzeile mit Mikrowelle (**160 cm hoch**)

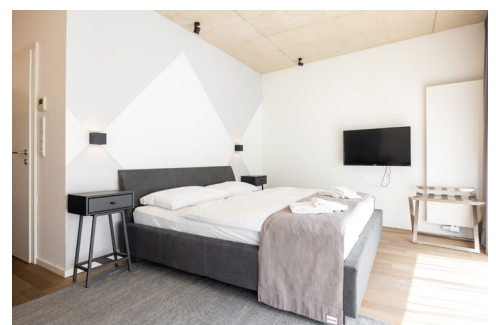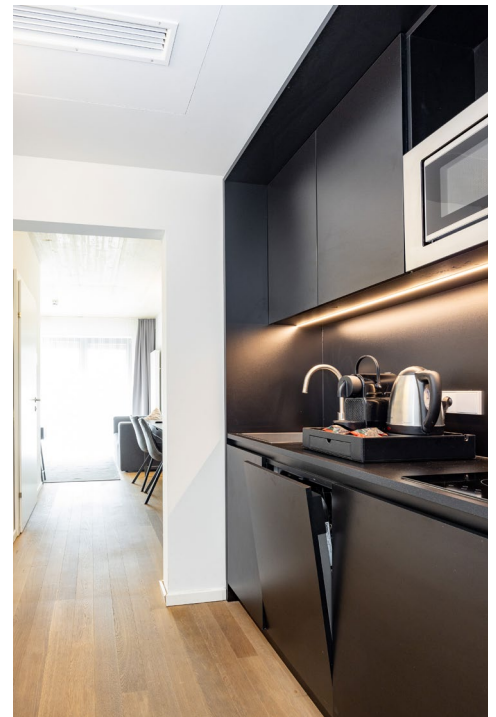

Barrierefreies Zimmer

BAD

Bewegungsfläche von 150 x 150 cm vorhanden

Badtür

- lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, keine Schwelle
- Tür geht nach außen auf, im Notfall von außen entriegelbar
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- **Anfahrbereich auf Öffnungsseite der Tür 200 x 130 cm** (Norm mind. 200 x 150 cm), auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf beiden Seiten der Tür ist neben dem Türdrücker ein seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türgriff (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe

Dusche


- Duschplatz schwellenlos, 130 x 180 cm groß
- keine Duschplatzabtrennung
- waagrechter Haltegriff **in 88 cm Höhe** (Norm 75 – 85 cm), auf ersten Wandseite mind. 50 cm lang, **auf zweiten Wandseite weniger als 90 cm lang**
- lotrechter Haltegriff reicht bis zu einer Höhe von 150 cm, **ist in nur 35 cm Abstand zur Ecke angebracht** (Norm 70 – 85 cm)
- fix montierter Dusch-Klappsitz (**ohne Stützklappgriffe**)
- Sitzfläche mind. 40 x 40 cm groß, in 46 – 48 cm Höhe
- höhenverstellbare Schlauchbrause, in einer Höhe von 75 – 150 cm flexibel verstellbar (**sie befindet sich jedoch nicht ganz unten**)
- Duscharmatur drehbar, **in 117 cm Höhe** (Norm 80 - 110 cm), seitlich aus Sitzposition erreichbar
- **kein Seifenhalter vorhanden**
- **keine Notglocke im Duschbereich vorhanden**

WC

- **vor der WC-Schale 100 cm Platz zum Anfahren** (Norm mind. 120 cm)
- von rechts befahrbar, seitlicher Platz zum Anfahren mind. 90 cm
- lange WC-Schale (Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand mind. 65 cm)
- **WC-Höhe 43 cm** (Norm 46 – 48 cm), Rückenstütze vorhanden
- beidseitige waagrechte Haltegriffe, **Abstand 61 cm** (Norm 65 - 70), auf Anfahrseite aufklappbar
- zusätzlicher lotrechter Haltegriff
- Haltegriffe in Normhöhe (75 - 85 cm), leicht zu bedienen und sicher befestigt
- Haltegriff ragt mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- hochgeklappter Haltegriff ragt max. 20 cm in den Raum hinein
- Spülung in Normhöhe, **nicht vom WC aus sitzend erreichbar (im Rücken)**
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar
- **keine Notrufanlage beim WC vorhanden**

Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 150 x 150 cm
- Tiefe des Waschbeckens entspricht Norm, **Oberkante in 90 cm** (Norm 80 – 85 cm)
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm, Flachputzsiphon, mit Kunststoff oder Porzellan geschützt
- auf einer Breite von mind. 100 cm unterfahrbar
- Einhebel-Armatur, Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschbeckens max. 20 – 35 cm

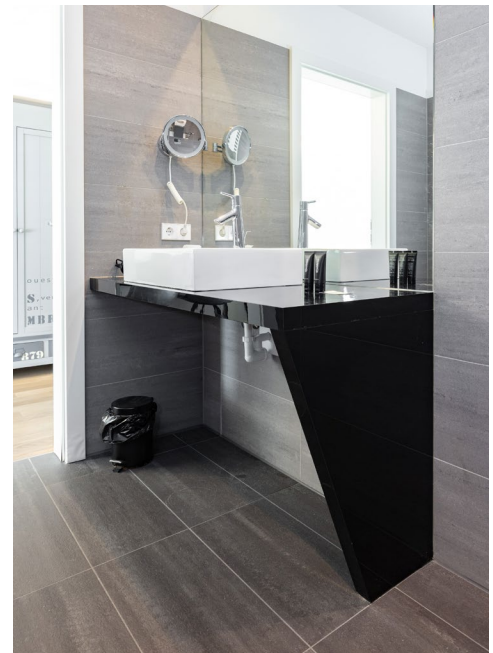

Barrierefreies Bad

Sonstiges

- Spiegel vorhanden, Unterkante in max. 95 cm Höhe
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen in 80 – 110 cm Höhe
- Abfalleimer auch mit einer Hand bedienbar

CAFÉ/FRÜHSTÜCK

- schwellenlos erreichbar
- **keine barrierefreie Garderobe vorhanden**
- Durchgangsbreiten von Hauptgängen mind. 100 cm, von Quergängen mind. 70 cm
- **Theke 93 cm hoch (abgesenkter Platz von max. 85 cm), nicht unterfahrbar**
- vor Theke Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- Tische unterfahrbar (mind. 80 cm breit, 70 cm hoch, 60 cm tief), Tischhöhe max. 85 cm
- Sitzmöglichkeiten 46 – 50 cm hoch, mit stabilen Arm- und Rückenlehnen
- Frühstücksbuffet, keine Bedienung
- lichte Breite vom Weg neben dem Buffet mind. 120 cm
- Essen befindet sich im Greifbereich von 40 – 70 cm, Speisenangebot in 91 cm Höhe
- Es können Trinkhalme angeboten werden
- Kinderstühle vorhanden
- Gastgarten im Innenhof barrierefrei zugänglich und barrierefrei gestaltet

EINGANG CAFÉ (VON AUSSEN)

- Eingang überdacht, frei von Hindernissen
- Zugang eben
- lichte Breite der Eingangstür mind. 90 cm, keine Türschwelle
- Drehflügeltür, leicht zu öffnen



Eingang Café

- **Türschließer**, Tür geht sehr langsam zu
- Türgriff in Normhöhe (vertikale Griffstange)
- Glastür: ausreichend kontrastierend markiert, Türöffnungsseite gekennzeichnet
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite der Tür mind. 200 x 150 cm, Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür ist neben dem Türdrücker ein seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Schmutzfangmatte/Gitterrost gut mit dem Rollstuhl benutzbar

ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (UG)

- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm vorhanden
- Das barrierefreie WC ist das Damen-WC
- mit Lift erreichbar

Tür

- lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, keine Schwelle
- Tür geht nach außen auf, im Notfall von außen entriegelbar
- **schwer zu öffnen, Türschließer**
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite der Tür mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf beiden Seiten der Tür ist neben dem Türdrücker ein seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türgriff (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe



Allgemeines barrierefreies WC

WC

- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- von links befahrbar, **seitlicher Platz zum Anfahren 78 cm** (Norm mind. 90 cm)
- lange WC-Schale (Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand mind. 65 cm)
- **WC-Höhe 42 cm** (Norm 46 – 48 cm), Rückenstütze vorhanden
- beidseitige waagrechte Haltegriffe, beide aufklappbar, Abstand der Griffe 65 – 70 cm
- **kein zusätzlicher lotrechter Haltegriff**
- Haltegriffe in Normhöhe (75 - 85 cm), leicht zu bedienen und sicher befestigt
- Haltegriff ragt mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- hochgeklappter Haltegriff ragt max. 20 cm in den Raum hinein
- Spülung in Normhöhe, **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar

Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 150 x 150 cm
- Tiefe des Waschbeckens entspricht Norm, **Höhe Oberkante entspricht nicht Norm** (80 – 85 cm)
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm, Flachputzsiphon, mit Kunststoff oder Porzellan geschützt
- auf einer Breite von mind. 100 cm unterfahrbar
- Einhebel-Armatur, Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschbeckens max. 20 – 35 cm

Sonstiges

- Spiegel vorhanden, Unterkante in max. 95 cm Höhe
- **Bedienebene von Ausstattungsgegenständen in 125 cm Höhe** (Norm 80 – 110 cm)
- **Kleiderhaken höher als 120 cm**
- Abfalleimer auch mit einer Hand bedienbar
- **keine Notrufanlage vorhanden**
- Wickeltisch vorhanden

INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN

ÖFFENTLICHER PARKPLATZ (BROCKMANNGASSE) UND WEG ZUM HOTEL

- ca. 100 m vom Hotel entfernt
- Stellplätze rechtwinkelig oder schräg zur Fahrbahn
- **kein Notrufsystem vorhanden**
- Weg zum Hotel frei von Hindernissen, Gehwegsbegrenzungen mit dem Blindenstock leicht wahrnehmbar
- **Weg zum Eingang nicht überdacht**
- Weg durchgängig beleuchtet

CHECK-IN AUTOMAT UND EINGANG ZUM HOTEL

- **Automat nicht taktil auffindbar**
- **Bedienelemente nicht taktil erkennbar**
- **Taster nicht farblich kontrastierend gestaltet**
- Der Haupteingang ist der barrierefreie Eingang
- Eingang überdacht, frei von Hindernissen
- **keine taktilen Bodenleitlinien zum Eingang**
- **Tür schwer zu öffnen, Türschließer**
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab

LIFT

- **keine taktile Geschoßkennzeichnung**
- Druckknöpfe in den Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- Druckknöpfe (innen und außen) mit erhabener Schrift, **nicht in Braille**
- Druckknopf für den Gebäudeausgang ist hervorgehoben
- Beschriftung der Bedientasten groß genug
- Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) wird hörbar bestätigt
- Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und gut zu lesen
- hörbare Ansage im Lift (**jedoch sehr leise**)
- **kein akustisches Signal beim Ankommen des Lifts**
- Handlauf vorhanden

STUFEN

- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit, **27 cm tief** (Norm mind. 30 cm tief)
- **Stufen 16,5 - 17 cm hoch** (Norm max. 16 cm hoch), **nicht alle Stufen gleich hoch**
- **An- und Austrittsstufe an Vorderkante nicht farblich kontrastierend gestaltet**
- **Handlauf nur auf einer Seite, in 100 cm Höhe** (Norm 85 – 90 cm)
- Handlauf sicher umgreifbar, **nicht durchlaufend**
- **Handlauf wird nicht immer an beiden Enden der Stufen mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**
- frei ausragenden Enden des Handlaufs werden nach unten oder seitlich weitergeführt
- **Handlauf hebt sich nicht kontrastreich vom Hintergrund ab**
- **keine taktile Handlaufinformation**

ZIMMER NR. 805

- akustischer Alarm im Hotel vorhanden
- **keine taktilen Bodenleitlinien zum Hotelzimmer**
- Tür zum Zimmer deutlich wahrnehmbar
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- **Türschließer**, Tür frei von Hindernissen
- Licht kann vom Bett aus eingeschaltet werden
- Türgriff von Badezimmertür gut erkennbar, kein Türschließer
- Ausstattungsgegenstände im Bad heben sich visuell kontrastierend von ihrer Umgebung ab
- **keine Notrufanlage vorhanden**
- **kein akustischer Alarm im Bad**

CAFÉ/FRÜHSTÜCK

- Frühstücksbuffet, keine Bedienung
- Speisekarte in großer, kontrastierender, gut lesbarer Schrift
- Gastgarten: Bewegungsflächen nicht durch Sonnenschirme oder Bepflanzungen eingeschränkt

EINGANG CAFÉ (VON AUSSEN)

- Eingang leicht auffindbar, überdacht, frei von Hindernissen
- **keine taktilen Bodenleitlinien zum Eingang**
- **Tür schwer zu öffnen, Türschließer** (geht sehr langsam zu)
- Glastür: ausreichend kontrastierend markiert, Türöffnungsseite gekennzeichnet
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab

ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (UG)

- WC-Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- Türgriff hebt sich kontrastierend von den angrenzenden Bauteilen ab
- kein Türschließer
- Ausstattungsgegenstände heben sich visuell kontrastierend von ihrer Umgebung ab
- **keine Notrufanlage vorhanden**
- Wickeltisch vorhanden

INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN

- **kein sichtbares Alarmsystem im Zimmer oder im Hotel vorhanden**
- **kein Hotelset für gehörlose Personen/Gehörlosenkoffer vorhanden**
- Lift: Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) wird sehbar bestätigt, auch Notruf wird sichtbar bestätigt
- im Café auch Tische mit blendfreier Beleuchtung vorhanden

INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

- Teppiche in den Gängen nicht staubanfällig
- **kein Allergikerzimmer vorhanden**
- **keine spezielle Allergikermatratze und -bettwäsche**
- **in den Zimmer Teppiche und Vorhänge**
- im Café keine Teppiche, Vorhänge oder staubanfällige Polstermöbel
- Angebote für Nahrungsmittelallergiker (glutenfrei, laktosefrei)
- Personal weiß über Zutaten der Speisen Bescheid, ist jedoch nicht nachweislich durch Ernährungsberater geschult

Stand: März 2026, alle Angaben ohne Gewähr

Fotos: Graz Tourismus – Harry Schiffer, Website www.blackhome.at/graz/

Quelle: http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1642&tobj_id=3190